

На объекте защиты автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуации людей о пожаре была смонтирована и принята в эксплуатацию 06.11.2012. Средний срок службы элементов СПС и СОУЭ составляет 10 лет. Таким образом, срок службы СПС и СОУЭ истек 06.11.2022, при этом правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний указанных систем до их замены их в установленном порядке (не были предоставлены подтверждающие документы).

Наименование нормативного документа: МНОИ О крановую акт и его структурная единица:

Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Р) руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются в соответствии с инструкциями изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При выполнении ремонта, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты периодических испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых с целью обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организация или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.


Срок устранения нарушения:

25.03.2024

Г - * ; : ' ,

Содержит сведения о нарушении требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным для исполнения. Ранее принятого решения исполнительного органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Дрбжского и Тужинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (и данный государственный инспектор Дрбжского и Тужинского районов Кировской области по пожарному надзору)
Краев Виталий Васильевич

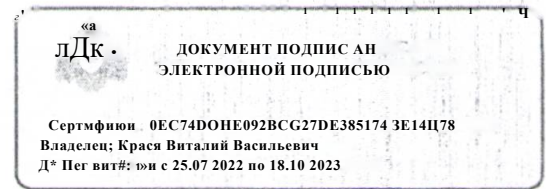

ПОДПИСЬ

Данилов Иван Владимирович - старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Дрбжского и Тужинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (государственный инспектор Дрбжского и Тужинского районов Кировской области по пожарному надзору), телефон: 88334021037. e-mail: ondOI@D43.mchs.Rov.ru

Уведомление об ознакомлении или об отказе от ознакомления (Дата и время) контролируемых лиц или их представителей: *Данилов Иван Владимирович*

« 15 » часов « 40 » минут « 15 » 19 2023 г.

О направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://www.gosuslugi.ru> или с помощью QR-кода

